

Handlingsplan for vannforsyning

Strategisk del

Vedlegg 2 – Høringsinnspill (komplett)

Innledning

Handlingsplan for vannforsyning er utarbeidet av Askøy kommune i perioden november 2020 – mai 2021. Planen har vært på høring 17.juni – 01.august 2021.

Det kom inn høringsinnspill fra:

- Askøylisten
- Thorleif Thorsen
- Sartor Maskin
- Åsebø grunneierlag og Davanger grunneierlag

Kommentarer og spørsmål fra Askøylisten til høringsutkastet til «Handlingsplan for vannforsyning – Strategisk del 2022-2032»

Askøylisten ønsker å fremme følgende kommentarer og spørsmål til strategidokumentet «Handlingsplan for vannforsyning»:

- Hovedmålet i handlingsplanen er at «Alle i Askøy kommune skal til enhver tid ha tilgang til trygt, nok og godt drikkevann». Burde ikke et hovedmål for fremtidig vannforsyning også omfatte at det skal være nok slokkevann med tilstrekkelig trykk tilgjengelig i hele kommunen? Dette er en avgjørende forutsetning for god brannberedskap og burde vært inkludert som en del av hovedformålet med planen.
- Handlingsplanen for vannforsyning skal realisere strategier og mål gitt i overordnede kommunedelplaner. Kommunedelplanen for «Klima, miljø og infrastruktur» er fortsatt ikke revidert og oppdatert. Hvorfor har ikke administrasjonen sørget for å få ferdigstilt planen som angir strategier og overordnede mål for kommunal infrastruktur? Hvordan vil handlingsplanen for vannforsyning bli påvirket av at den overliggende kommunedelplanen ennå ikke er oppdatert?
- I kapittel 2.1 er det listet opp hvilke statlige føringer som den kommunale vannforsyningen må følge og forholde seg til. Hvorfor er ikke følgende lover og forskrifter ikke inkludert i opplistingen?
 - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) – Det er vel denne loven som setter krav til miljørettet helsevern
 - Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
 - Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
 - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (kommunehelsetjenesteloven) – fra høringsutkastet kan det gis inntrykk av at det er denne loven som gir føringer for miljørettet helsevern – Derfor bør det entydig henvises folkehelseloven for å forankre kravet til miljørettet helsevern.
 - Forskrift om brannforebygging – forskriften beskriver krav til slokkevannsforsyning
 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), samt veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17)
 - Forskrift om vann- og avløpsgebyr
 - Forskrift om miljørettet helsevern
- I kapittel 2.3 er det listet opp kommunale føringer som den kommunale vannforsyningen må forholde seg til. Hvorfor er ikke følgende inkludert i opplistingen?
 - Kommunal VA-norm
 - Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer
 - Kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser og tilhørende beredskapsplaner

- I kapittelet «reservevannsforsyning» angis det at når nytt vannbehandlingsanlegg ved Askevannet er bygget, vil denne kilden kunne fungere som reservevann for de andre vannverkene. Det fastslås samtidig at det er nødvendig å få tilført vann utenfra for å ha reservevann for alle vannverkene. Spørsmålet blir da om overføring av vann fra Bergen primært etableres for å tjene som reservevann dersom kilden Askevann faller ut?
- I kapittelet om «Krisevann» angis det at Storavatnet ved Fauskanger skal fungere som krisevannskilde i nord. Hvorfor er det ikke angitt krisevannskilde for områdene i sør?
- I kapittelet «Askevatn som hovedvannskilde» reises det som en mulighet at Askevatn vannbehandlingsanlegg skal flyttes til Ingersvatn. Dette skaper en vesentlig usikkerhet om en viktig forutsetning for den fremtidige vannforsyningsstrukturen. Hva er årsakene til at det vurderes å flytte Askevatn vannbehandlingsanlegg til Ingersvatn? Hva er tidsaspektet for vurderingen som er i gang? Plassering av et så viktig infrastrukturelement som vannbehandlingsanlegget for den nye drikkevannskilden bør være avklart i en strategisk handlingsplan for vannforsyning.
- I kapittelet «Vannforsyning fra Bergen» diskuteres ulike realiteter og alternativer. Når må overføringsledningen fra Bergen være operativ for at ønsket funksjonalitet i den kommunale vannforsyningen skal være oppnådd? Hvilke spesifikke forutsetninger må være på plass for å etablere ønsket overføring av drikkevann fra Bergen?
- I kapittelet «Tiltak på distribusjonsnettet» angis det hvilke planlagte høydebasseng som ønskes realisert. Kan det gis en begrunnelse for hvorfor de ulike høydebassengene er prioritert og hva en oppnår av effekt for vannforsyningen? Er det noen av høydebassengene som er avhengige av at vedtatte reguleringsplaner blir gjennomført?
- Under kapittelet «Leveringssikkerhet» listes det opp at sjøledning fra Hanevik til Nordre Haugland vil bidra til målsettingen om reservevann ved alle vannverkene. Vil denne sjøledningen bidra til dette dersom vannbehandlingsanlegget for Askevatn flyttes til Ingersvatn? Kan det beskrives nærmere hvorfor/hvordan sjøledningen vil løse reservevann-behovet i nord?
- Hvorfor er ikke krav til brannsløkkevann omtalt under «Leveringssikkerhet»?
- Hvorfor er ikke målsetninger til ikke-planlagte avbrudd, forsyningssikkerhet, årlig utskifting/rehabilitering av ledningsnettet og lekkasjeandel konkretisert i den strategiske delen av handlingsplanen, eks.vis slik disse er angitt i nasjonale mål for vann og helse under punktet «Funksjonssikkerheten til vann- og avløpssystemer»? Konkrete målsetninger vil gjøre det lettere å forstå/verifisere prioriteringer gjort i de i de årlige VA-budsjettene (som skal beskrives i den operative delen av handlingsplanen), samt gjøre det mulig å vurdere graden av måloppnåelse innen VA-området. Dette vil også være viktig politisk styringsinformasjon, da de årlige budsjettene vil gi en pekepinn på hvordan en til enhver tid ligger an når det gjelder å realisere målene for hele planperioden. Planen bør si noe om hvordan en planlegger å informere jevnlig til politisk nivå om status på investeringer og drift og forklaringer

på avvik mellom budsjetterte og realiserte indikatorer. Dette vil være nyttig for å sikre gode og opplyste politiske vedtak, samt bevisstgjøre kommunedirektøren om plikten til å informere raskt om forhold som bidrar til at politiske vedtak ikke kan iverksettes som forutsatt.

- I kapittel 4.6, «Organisering av virksomheten» bør det også komme tydelig fram at VA-enheten må arbeide strategisk, planlagt og etter dokumenterte prosedyrer og arbeidsprosesser slik at virksomheten utøves etter alle relevante lov- og forskriftskrav. I utkastet til planen vektlegges behovet for kompetanse spesifikt. Imidlertid er det viktig at det beskrives hvordan forhold påpekt i granskningsrapporten fra SINTEF angående organisasjon og kultur adresseres. Her må det utdypes hvordan organisasjonen skal arbeide med internkontroll og beredskap. Konkret kunne det vært angitt at det snarest i planperioden skal sikres at VA-organisasjonen har etablert følgende:
 - skriftlig og oppdatert internkontroll for vannforsyningen
 - en internkontroll som inkluderer en risiko og sårbarhetsanalyse hvor effekter av klimaendringer er omfattet
 - en oppdatert ROS-analyse som grunnlag for beredskapsarbeid og beredskapsplan for vannforsyningsanleggene
 - konkrete planer for ansvar, organisering og frekvens for gjennomføring av beredskapsøvelser

Disse forholdene aktualiseres ved at Mattilsynet nylig har varslet Askøy kommune om at de vurderer å gi kommunen pålegg om følgende for alle de kommunale vannverkene:

- gjennomføre en farekartlegging og farehåndtering av drikkevannsbassengene
- bedre sikring av drikkevannsbassengene
- etablere rutiner for regelmessig inspeksjon og rengjøring
- utarbeide en plan(er) for vedlikehold av drikkevannsbassengene

Dette illustrerer at det er viktig å ta organisatoriske grep for å sikre at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved om drikkevannsforsyningen i Askøy kommune drives i henhold til lov- og forskriftskrav.

Målformuleringen i kapittel 4.6 bør omarbeides slik at den også dekker organisatoriske og styringsrelaterte forhold som er avgjørende for en pålitelig og sikker vannforsyning. Strategi for måloppnåelse må revideres slik at den er relevant for å sikre at målformuleringen realiseres.

- Er gebyrprognosen i figur 14 inflasjonsjustert? Hva er «gjeldende rentesats»?
- Under avsnittet «Tiltak på distribusjonsnettet» står det at det skal legges forsyningsledning til Hetlevik i forbindelse med prosjektet på Fv. 212. På spørsmål i UTM har det blitt uttalt at VA skal etablere ledning til Hetlevik uavhengig av Askøypakken. Har dette endret seg?
- I Kap 4.2. under strategi for måloppnåelse omhandler flere av kulepunktene innsamling av sanntidsdata, og bruk av hydraulisk modell. Er det planer om å benytte sanntidsdata i

kombinasjon med modellen? Evt. å benytte sanntidsdata for datadrevet deteksjon av ubalanser på nettet? F.eks. via Water Alert fra Volve, eller andre tilsvarende produkter?

Innspill til «Handlingsplan VA».

I handlingsplanen for VA i Askøy kommune står det:

Det er mange gode tiltak og planer for VA på Askøy slik jeg leser handlingsplanen. Noen tiltak gleder, men det er noe som jeg også synes er et gufs fra gammel tid som det fremdeles ikke tas tak i.

Med referanse til utsendt sms 07.07.2021 og interpellasjon jeg hadde 20.09.2018 i Kommunestyret om vannsituasjonen på nordre Askøy som VA-avdelingen gav svar på via ordfører. Det hadde vært mye utfall grunnet dårlig strømnnett i område ved Træet. Av svaret jeg fikk den gang har jeg sakset;

Årsaken var at forbruket gikk fra normalt forbruk på ca. 400-450 m³ pr døgn, til maks 830 m³ pr døgn. (i praksis en dobling av forbruket)

I fremlagte handlingsplan for vannforsyning står det at kapasiteten skal dobles i forhold til dagens kapasitet. Av svaret på min interpellasjon i 2018 ser en at allerede da overgikk forbruket denne kapasiteten om sommeren. I 2021 skal Fromreide private vannverk med 320 PE koples inn på Oksnes vannverk. I tillegg har de startet utbygging på Skansen av 70 boenheter. Nytt byggefelt på Fromreide vil trolig bli godkjent i planperioden med 300 boliger. **Dette er alt for liten kapasitetsutvidelse.**

En annen del av svaret i 2018 var:

Det viktigste tiltaket for å forbedre forsyningssikkerheten fra Oksnesvatn, er å bygge høydebasseng, slik at vi har større buffer for å balansere forbruket ved store uttak.

Alle kundene på strekket fra Oksnesvatnet til Træet har ikke høydebasseng og en kan stille spørsmål om hvor trygt det er. Dersom strømmen til pumpen på Oksnes uteblir overtar et aggregat, så en sikkerhet ligger i det.

Det som trolig har flest kunder er bassenget ved Træet skole som ligger 10 m over havet og er ikke høydebasseng. Interpellasjonen min omhandlet også alle strømsstansene vi har hatt på pumpehuset. Nå er det satt opp utvendig kontakt for bruk av mobilt aggregat, men det tar tid å få det på plass. Det er ikke slik man skal bygge fremtiden. Det ble svart med at det må et høydebasseng til for å sikre leveransene. Med det som ligger i handlingsplanen kan ikke redundans oppnås for Oksnes abonnentene i denne planperioden. Utbygging av ledningsnett mellom Fromreide og Kjerrgarden skal tas i forbindelse med Askøypakken når den måtte komme. Koblingen mot utbygging av Askøyveiene synes å gi ryggdekning for å skyve infrastrukturutbygging ut i tid. Noe må kunne tas.

Budsjettet for vannutbygging er 870 mill. 508 av dette brukes på etablering av ny infrastruktur og sanering av eksisterende nett. Høydebasseng Fromreide er planlagt i 2022-2023 med 30 mill. Når det viktigste tiltaket er høydebasseng (ref. svar interpellasjon), må sammenbinding av distribusjonsnett skje mellom Fromreide og Træet/Vestheim slik at flere får nytte av høydebassenget.

Tiltak med vannledning mellom Fromreide og Kjerrgarden er avhengig av utbygging av fylkesveg 562 (Askøypakken), og er lagt til etter planperioden.

Dette er ikke i henhold til formålet med planen og løser ikke de akutte problemene for Oksnes vannverk sine kunder.

Av handlingsplanen ser en at det foreslås i denne perioden å bruke: Kleppe vannverk 143 mill. Ingersvatnet 23 mill, Oksnesvatnet 79 mill og Ask 390 mill. Av siste inngår sjøledning fra Hanevik til Nordre Haugland med 55 mill. Spørs om ikke kundene i nord er bedre tjent med å få det anbefalte høydebassenget enn ledning til Hanevik.

Handlingsplanen

Kapasitetsøkningen på Oksnes Vassverk må mer enn dobles. Med såpass mange nye boliger og overflytting av Fromreide private vannverk vil en måtte leve med restriksjoner på vannuttak i fremtiden. Askøy kommune må ikke planlegge utbygging med restriksjoner på vann.

Træet basseng var opprinnelig bygget for å dekke behovet for Træet skole og barnehagen like ved. Dette bassenget dekker nå Nordre Haugland med byggefeltene Midtvardhaugane og Vestheim, samt bygdene Træet og Kjerrgarden.

Fromreide er besluttet å være et lokalsenter for Nordre Askøy med kjøpesenter og legesenter. Pr. i dag har disse ikke offentlig vatn, men planen tilsier i løpet av 2021. Med den kapasitetsøkningen handlingsplanen legger opp til vil nok offentlig vatn være mangelvare.

Samhandling

Det er i handlingsplanen ikke tatt initiativ til fellesprosjekter for utførelse av fellesoppgaver. For å løse mangelen på trykkbasseng for store deler av kundemassen på Nordre Haugland med byggefeltene Midtvardhaugane og Vestheim og bygdene Træet og Kjerrgarden må det søkes en fellesløsning der spillemidler kan bidra for å føre vannledning fra trykkbassenget som skal bygges på Fromreide til Træet basseng. Det vil være naturlig å legge vannledning og «Askøy på langs» i samme trase. Skal kundene vente til etter planperioden med vannledning i ny vei utført i Askøypakken synes dette urimelig.

Av andre og mindre poster finner en interessante detaljer. Sjøaure var det tidligere mye av på Askøy. Vandringsveiene har blitt færre og fiskearten er truet på Vestlandet.

Her bør Oksnesvatnet tas med. Vatnet var rik på sjøaure tidligere, men slik jeg hører ble vandringsveien stengt ved Askøy kommunes utbygging av vei til Oksnes og etablering av Oksnes vannverk. Å gjenopprette vandringsveier for sjøaure er en prioritert oppgave for Miljødirektoratet og Askøy bør søke en slik fellesløsning med dem for best mulig utnyttelse av ressursene. Ref. vandringsveien til Siglingavatnet som har mottatt støtte fra Miljødirektoratet.

Thorleif Thorsen
Stevikhaugen 21
5314 Kjerrgarden
Tlf: +4790110535
Mail: thorleit@online.no

Davanger grunneierlag
v/Torkel Larsen
Tlf. 91846711
Åsebø grunneierlag
v/Audun Zitzelau Aasebø
Tlf. 95438889

Fredag 9. juli 2021

**Til: Askøy kommune
postmottak**

Høringsuttalelse

- **Handlingsplan avløp og vannmiljø**
- **Handlingsplan vannforsyning**

Innledning

Det vises til Askøy kommunes Handlingsplan avløp og vannmiljø og Handlingsplan vannforsyning av juni 2021 – og til pkt. 2 Askevann vannverk – foreslåtte prioriteringer.

Den opprinnelige planen for vannforsyning mot syd omfattet vannledning fra Askevann, gjennom Åsebøvann og langs FV562 mot Ravnanger. Traseen fra Åsebøvann til Revuren er ferdig prosjektert.

Med hensyn til det vedtatte næringsområdet nord for Heiavannet og det strategiske planlagte næringsområdet vest for Heiavannet, samt at grunneierlagene på Davanger og Åsebø sterkt ønsker en tilknytning til det offentlige vann- og avløpssystem, - anmodes det om en endring i prioriteringen som angitt i Høringsdokumentene.

1. Fremtidige næringsområder på Askøy

Det vises til kommunens Handlingsplan for næringsutvikling 2020 – 2022.

Under pkt. 3.6 Mangel på ledige industriarealer på søre Askøy, - er det anført at på grunn av manglende infrastruktur kan det ta mange år før nye industriarealer kan tas i bruk. Dette vil innen kort tid få konsekvenser for nyetableringer.

I planen pkt. 7 pekes det spesielt på behov for flere arbeidsplasser – og at den stipulerte befolkningsveksten tilsier at det bør skapes minst 1906 arbeidsplasser innen 2030.

Under samme punkt pekes det på Næringslivets arealbehov – og at etterspørselen etter ledige arealer først og fremst blir rettet mot sentrale deler av regionen og langs transportkorridorene innenfor 30 min kjøretid fra Bergen.

Etter den forestående opprustningen av den nordgående hovedveien på Askøy, vil kjøretiden fra Bergen sentrum til Heiavannet bli ca 20 min.

Vi tar det selvsagt for gitt at kommunen tar sin egen vedtatte Handlingsplan for næringsutvikling på alvor, - og benytter muligheten til å få infrastrukturen på plass.

Allerede under reguleringsprosessen for deponi i Hauglandsdalen og med tanke på fremtidige næringsområder, ble det fra grunneierne på Davanger og Åsebø anmodet i brev om at vann- og avløpstrase langs FV 562 måtte realiseres. Grunneierne pekte på området vest for Heiavannet som meget godt egnet til - og var positive til næringsutvikling.

Området ble allerede da inntegnet på kart som vedlegg til nevnte brev. På vegne av grunneierne ble området av JMN plan og arkitekt AS, også innmeldt som et strategisk fremtidig næringsareal til Kommuneplanens arealdel, som nå er under arbeid.

2. Davanger – vann og avløp

Det offentlige vann og avløp på Davanger vest er sterkt underdimensjonert. I østre del av Davanger mangler dette helt.

Grunneierne på Davanger anmoder om at traseen langs FV 562 prioriteres slik at det farlige vegkrysset mot Davanger kan utbedres og at vann- og avløp legges til bygden.

3. Åsebø – vann og avløp

Grunneierne på Åsebø har enda ikke blitt kontaktet angående det forestående arbeidet med et offentlig lukket avløpssystem i nedslagsfeltet til drikkevannskilden.

Grunneierne – på vegne av alle 32 abonnementer til Åsebø vannverk, anmoder om at den vestre vanntraseen – som vist på vedlegg, prioriteres inn i planperioden.

Vannkvaliteten i Lonevannet er ikke tilfredsstillende. En tilkobling til en kryssende hovedledning vil være enkel.

Avslutning

En tilrettelegging av næringsarealer som skissert vil ha stor betydning for en positiv utvikling av Askøy kommune. Det vil også innebære en raskere øking i antall abonnementer og inntjeningssevne. Det samme vil husstandene på Davanger og Åsebø bidra til.

En omprioritering av noen av delprosjektene i Handlingsplanen vil sannsynligvis ikke medføre store endringer i investeringsplanen.

Vi ønsker å komme tilbake med nærmere detaljer om dette.

Med vennlig hilsen

Åsebø grunneierlag:
7 medlemmer (hovedbruk)
32 husstander

Audun Z. Aasebø


Arne G. Aasebø

Davanger grunneierlag:
20 medlemmer
22 husstander

Torkel Larsen

Arthur Bertelsen

**Vedlegg: Brevene av 23. januar 2013 og av 1. desember 2014
Kartskisse - fremtidig næringsareal og vannledning gjennom Åsebøvann.**

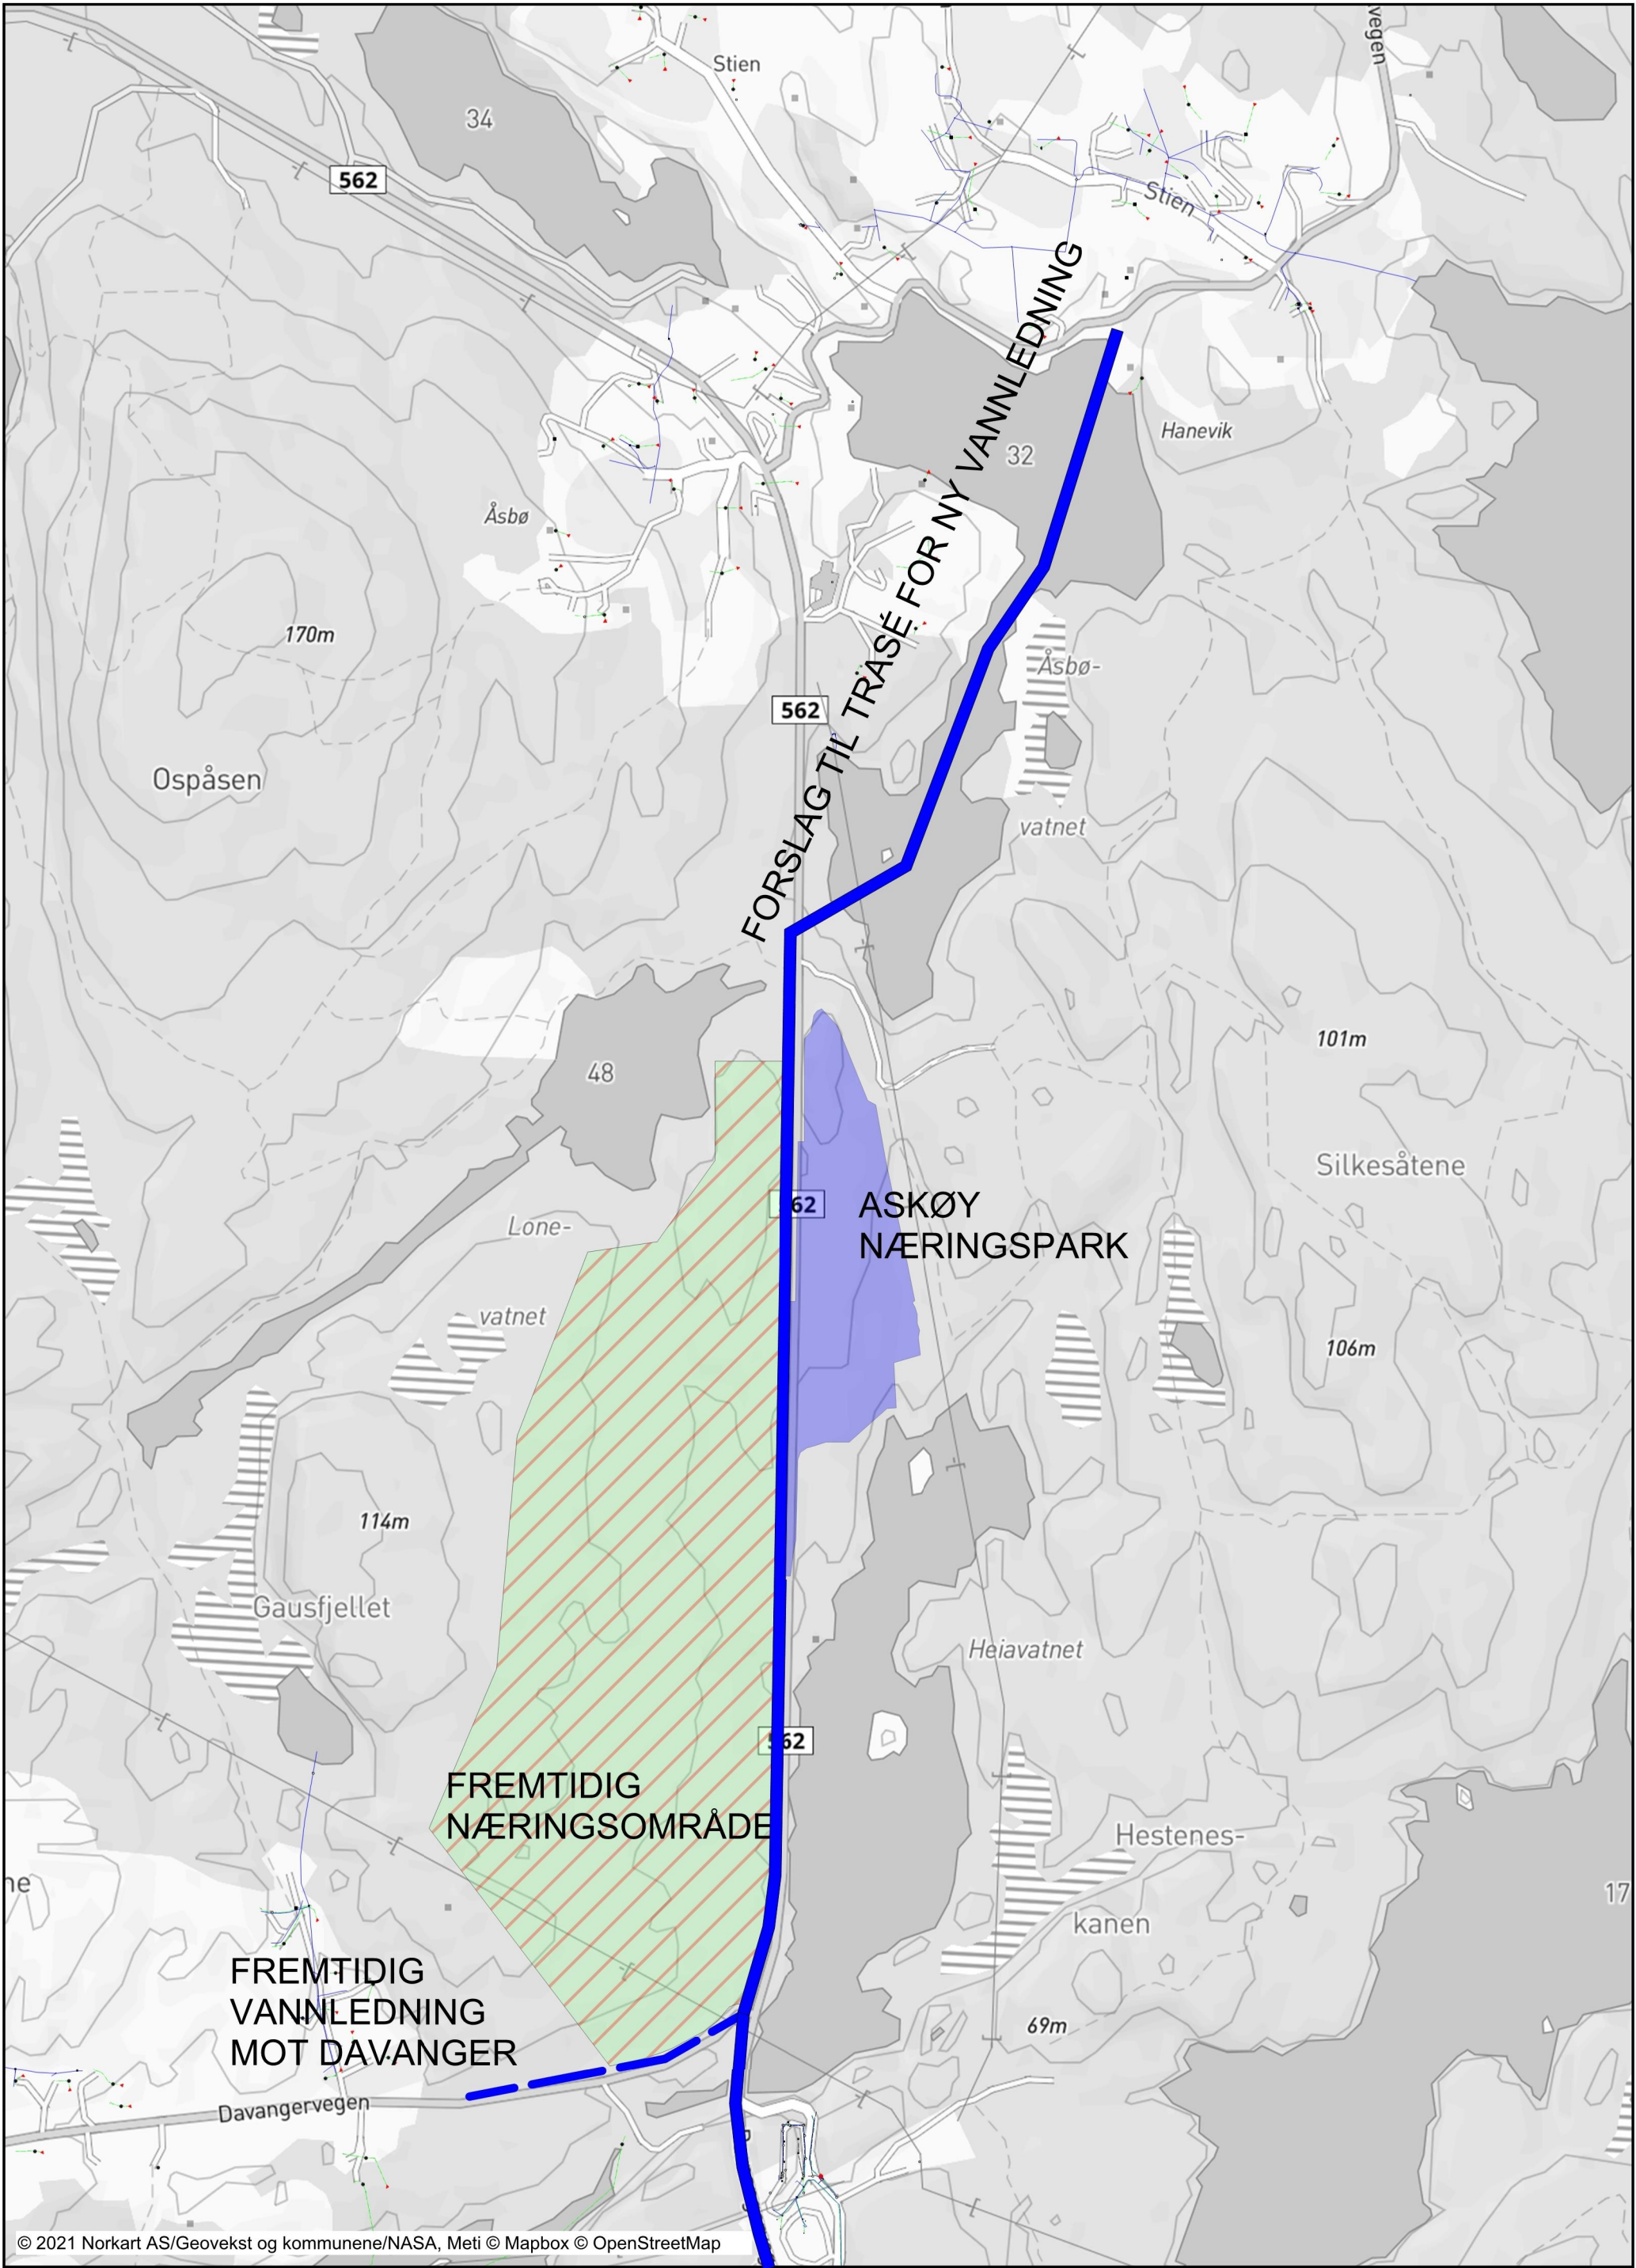

Audun Zitzelau Aasebø
5307 Ask
Tlf. 95438889

23.januar 2013

Til: Askøy kommune

- Teknisk avdeling
 - Avdeling for Areal og Samfunn
- Politisk utvalg for Teknikk og miljø (samtlige medlemmer i utvalget)**

Vedrørende reguleringsplan for vann og avløp, - i tilknytning til aktuelle fremtidige næringsområder Åsebø – Davanger.

Det vises til samtaler med kommunes administrasjon og politisk utvalg for Teknikk og miljø.

Innledning

Det er fra de lokale myndigheter fremhevet et stort behov for næringsområder for bedriftsetableringer på Askøy. Dette er basert på kommunens ekspanderende demografiske utvikling og mangel på arbeidsplasser. 7 av 10 arbeidstakere pendler til Bergen.

Reguleringsplan for vann og avløp

I tilknytning til det nye drikkevannsreservoaret – Askevatnet, er det på midtre deler av Askøy et pågående arbeid med reguleringsplan for vann og avløp.

Muntlig er det opplyst at vannledningstrasèene skal – fra høydebasseng på Åsebø, gå på østsiden mot Ask og langs FV 562 syd til Ravnanger.

Det er videre opplyst at trasèen mot Ask skal prioriteres.

Samtidig skal nedslagsfeltene sikres mot forurensing med avløp.

Fremtidige næringsområder

I området nord for Revuren langs FV 562 til høyden syd for Åsebø (vannskillet mot nord) har det tidligere vært aktuelt med reguleringer til næringsområder.

Ved siste arealplan (nå godkjent) var det 2 forslag til omreguleringer i området. Det ene forslaget ble tatt ut pga omprioriteringer, mens det andre – i Hauglandsdalen nord for Heiavatnet, ble vedtatt som næringsområde – deponi for rene masser.

Området – fra høyden syd for Åsebø og syd til Revuren, fremstår som meget godt egnet til næringsområder.

Vest for Heiavatnet er det karrig skog og lav bonitet for landbruk, - og er også lite benyttet til og dermed også lite interessant som turområde.

Grunneierne er meget positive til at området stilles til disposisjon for næringsutvikling.

Vedrørende infrastruktur er vei og kraft meget lett tilgjengelig.
Det som gjenstår er tilgang til vann og avløp.

Konklusjon

Grunneierne anmoder om at det i det pågående planarbeidet med vann og avløp inntas følgende i reguleringsplanen som nå utarbeides:

1. At vannledningstrasèen fra Åsebø til Ravnanger tas med i denne reguleringsplanen.
2. At det samtidig anlegges avløp – fra høyden syd for Åsebø (vannskillet mot drikkevannskilden) mot Revuren og videre i egnet trasè.

Det er vel å anta at våre anførsler allerede er til vurdering.

Vårt initiativ bør således være meget relevant og interessant for kommunens politiske og administrative myndigheter, - både med hensyn til vannsikkerhet og at lett tilgjengelige næringsområder kan etableres uten store tidstap med nye planprosesser.

Fra de mest aktuelle grunneiere –
en vennlig hilsen

Helga Aasebø

Gnr 21, bnr 10

Helga Aasebø

Ella Karin Aasebø

Gnr 21, bnr 10

Ella Karin Aasebø

~~KIRSTEN~~
Kristin Aasebø

Gnr 21, bnr 10

Kristin Aasebø

Tore Aasebø

Gnr 21, bnr 10

Tore Aasebø

Rolf Aasebø

Gnr 21, bnr 10

Rolf Aasebø

Sølvi K. Kvamen Nyvang

Gnr 21, bnr 17

Sølvi Kvamen

Astrid Margrete Aasebø

Gnr 22, bnr 2

Astrid Margrete Aasebø

Kåre Henning Aasebø

Gnr 22, bnr 2

For Harald S. Aasebø

Thorleif Harald Sandvik

Gnr 22, bnr 14 og 28

TH. Sandvik

Asbjørn Hanevik

Gnr 23, bnr 3

Asbjørn Hanevik

Arne Aasebø

Gnr 22, bnr 5

etter samråd og samtykke

Berit Bjørnstad

Gnr 22, bnr 5

Ane Aasebø

Gunvor Stennes

Gnr 22, bnr 5

Olaug Kristine Larsen

Gnr 21, bnr 11

Olaug Larsen

Bjørn Inge Follevåg

Gnr 21, bnr 11

FOR BJØRN INGE FOLLEVÅG
Harald Andreassen

Kurt Ove Follevåg

Gnr 21, bnr 11

Kurt Follevåg

Harald Gunnar Andreassen

Gnr 21, bnr 11

Harald Andreassen

Gerd Gustavsen

Gnr 21, bnr 11

FOR GERD GUSTAVSEN
Harald Andreassen

Knut Aasebø

Gnr 22, bnr 3 og Gnr 21, bnr 245

Knut Aasebø

Roger K. Aasebø

Gnr 22, bnr 6

Roger Aasebø

Audun Zizelau Aasebø

Gnr 22, bnr 7

FORMAN I ÅSEBØ GRUNNEIERLAG

Audun Z. Aasebø

Åsebø grunneierlag
v/Audun Zitzelau Aasebø
Åsebø
5307 Ask

Mandag 1. desember 2014

**Til: Askøy kommune
Rådmann Utkilen
Postboks 2323
5723 Kleppestø**

Vedrørende ny vannledning fra Askevannet til Åsebøvannet og langs FV562 til Ravnanger . Avløpsledning fra Åsebø syd til Ravnanger

Det vises til brev av 23. januar 2013 fra grunneiere på Åsebø og Davanger hvor det – i forbindelse med oppstart med reguleringsplan for ny drikkevannskilde fra Askevatnet, ble anmodet om at det ble fremført vannledning fra Åsebø til Ravnanger og at det i den samme trasé ble anlagt avløp fra høyden syd fra Åsebø (brev vedlagt).

Årsaken til at grunneierne med eiendommer langs FV562 (syd for vannskillet til nedbørsfeltet) ønsket dette, er at de er meget positive til at området stilles til disposisjon for næringsutvikling.

Tidligere har det også vært aktuelt med næringstomter i dette området.

Grunneierne fikk etter en tid den positive tilbakemeldingen om at det skal anlegges en ekstra vannledning fra Askevannet, via Åsebøvannet og langs FV562 til Ravnanger.

Grunneierne synes også det var meget hyggelig at det samtidig skal anlegges avløpsledning fra vannskillet på høyden Åsebø syd og til Miljøstasjonen på Ravnanger, - og vi fikk inntrykk av at ved en tilkobling der var avløpet operativt.

Vi antar at den positive holdningen til samtlige grunneiere langs denne trasséen også lettet og sparte vannprosjektet for en del arbeide.

Imidlertid viser det seg at det er et skår i gleden.

Det visete seg senere at avløpsledningen sydover fra Miljøstasjonen til Ravnanger skole er privat og på bare 4 tommer.

Denne gjenstående strekningen er ikke tatt med i vannprosjektet slik det fremstår nå.

Som det påpekes brev av 23. januar 2013, er området nord og vest for Heiavatnet meget godt egnet for både bo- og næringsutvikling.

Driften av det godkjente mottaket av rene masser ved Heiavatnet, vil naturligvis bli innrettet slik at det legges til rette for en etterbruk for annen næring, - hvilket det er gitt positive tilbakemeldinger på fra politikere og administrasjonen.

Innbyggerne på Davanger vil – slik vi forstår dem, være svært interessert i en snarlig tilgang til vann og avløp, - spesielt med tanke på bedre utnyttning av tomtearealer.

Vannprosjektet er - i følge Askøyværingen, stipulert til en kostand til nærmere en halv milliard kroner.

Å gjøre avløpsledningen operativ fra det fremtidige bo- og næringsområdet ved Heiavatnet, samt muligheter for en fremtidig tilkobling fra Davanger, bør ikke føre til noen oppsvulming av kostnadene. Disse kostnadene vil nok bli tilbakebetalt ved påkoblingsavgifter.


Vi forstår at personellet tilknyttet vannprosjektet har svært mye å gjøre, men mener likevel at når et så stor prosjekt igangsettes og arbeidskraft og utstyr er rigget opp i området - bør arbeidet fullføres og avløpsledningen gjøres operativ.

Vi ber om at den gjenstående strekningen fra Miljøstasjonen til Ravnanger skole blir en del av det pågående vannprosjektet.

Dersom ledelsen av kommunens administrasjon finner det vanskelig å ta en slik beslutning, anmoder vi om at saken fremmes til politisk behandling.

Vedlegg: Vårt brev av 23. januar 2014


Fra de aktuelle grunneiere på Åsebø – en vennlig hilsen.



Audun Zitzelau Aasebø
Gbnr: 22/7




Arne Aasebø
Gbnr: 22/5



Knut / Kari Aasebø
Gbnr: 22/3 og 21/45



Ørjan Aasebø
Gbnr: 22/42 og 43

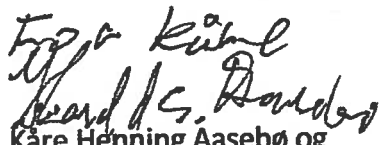

Kåre Henning Aasebø og
Astrid M. Aasebø
Gbnr: 22/2



Thorleif Harald Sandvik
Gbnr: 22/28 og 14

Fra: Sartor maskin AS (arild@sartormaskin.no)

Sendt: 23.06.2021 14:25:28

Til: postmottak

Kopi: Anton Bøe

Emne: Handlingsplan avløp og vannmiljø og Handlingsplan vannforsyning - SAK: 20/5528

Vedlegg: SKISSE.pdf

Viser til høyring for Handlingsplan avløp og vannmiljø og Handlingsplan vannforsyning - SAK: 20/5528

Gjennom vårt selskap Askøy Næringspark AS har vi kjøpt gnr 22/50. Dette er pt regulert til massemottak og vi held på med byggesak for opparbeiding av infrastruktur og massedeponering i samsvar med gjeldande plan. Det er og starta eit reguleringsarbeid for at arealet skal kunne nyttast som nærings-/industriområde.

Vi er kjent med at det tidlegare har vore planlagt ein trase for vann og avløpsforsyning forbi området, men på vestsida av Fv 562. Vi vil be om at vann- og avløpsforsyning for området blir tatt inn i handlingsplan. Dette vil vere viktig for vidare næringsutvikling på Askøy, då ein langsiktig utvikling her er avhengig av tilfredsstillande løysingar for VA. Vi vil vidare invitere til eit samarbeid, då det for oss framstår som eit gunstigare alternativ om de kan få legge VA gjennom vår eigedom, i veg som uansett blir opparbeida. Dette framstår for oss som ein vesentleg gunstigare økonomisk løysing enn ein trase på vestsida av fylkesveg.

Legg ved teikning som vi har for utarbeiding i samband med pågåande arbeid med byggesak. Presiserer at det kan bli justeringar på dette, men hovudtraseen ser vi for oss som vist. Tiltaket har ikkje byggeløyve pt, men er i samsvar med reguleringsplan, slik at vi ser ikkje at det skal bli vesentlege endringar.

Tar gjerne ein vidare dialog med dykk om dette, og høyrer frå dykk når de ønskjer drøfte saka.

Med venleg helsing



Arild Bøthun

Dagleg leiar

Tlf 41 51 11 04

epost: arild@sartormaskin.no

web: www.sartormaskin.no

